




221612050203
有效期2028年4月17日

检测报告

报告编号: S2023070616
样品名称: 管网水
委托单位: 武陟国源水务有限公司
受检单位: 木栾大道管网水
检测类别: 来样检测
报告日期: 2023年07月11日

河南久陆诚信环境检测有限公司





营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
914101053416814817



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、监
管案、许可、监
管信息。

名称 河南久陆诚信环境检测有限公司

注册资本 壹佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2015年04月29日

法定代表人 赵春霞

营业期限 2015年04月29日至2065年04月28日

经营范围 环境检测; 公共环境卫生检测服务; 水质
监测; 食品检测; 药品检测; 化妆品检
测; 生活饮用水咨询服务; 环境技术咨询技
术服务; 柴油机检测服务; 汽车尾气检测技
术服务; 职业卫生检测技术服务。(依法
须经批准的项目, 经相关部门批准后方可
开展经营活动)

住所 郑州高新技术产业开发区云杉
路9号2栋4楼66号




登记机关

2021年01月25日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

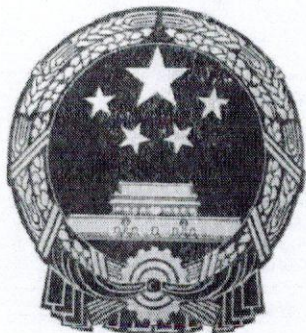

检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 221612050203

名称: 河南久陆诚信环境检测有限公司

地址: 郑州高新技术产业开发区云杉路9号2栋4楼66号

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



221612050203
有效期 2028年4月17日

发证日期: 2022年4月18日

有效期至: 2028年4月17日

发证机关: 河南省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

说 明

- 1、本检测报告仅对当次样品负责。
- 2、本报告涂改、增删无效；未加盖公司检测专用章、检测专用骑缝章、CMA 章无效；未经本公司书面批准，部分复制无效。
- 3、报告内容需填写齐全，无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、对检测报告如有异议，应于收到报告之日起 15 日内，书面提出复核，逾期不予办理。
- 5、本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、法律诉讼、评优及商品宣传等。
- 6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复制的样品，不受理申诉。
- 7、本检测报告共三份，二份交委托单位，一份由检测机构存档。

河南久陆诚信环境检测有限公司

联系地址： 郑州高新技术产业开发区云杉路 9 号 2 栋 4 楼 66 号

联系电话： 19939706679

网 址： www.hnshjjc.com

河南久陆诚信环境检测有限公司

检测报告

样品受理号: S2023070616
 报告编号: S2023070616
 报告日期: 2023年07月11日
 样品性状: 液体
 样品编号: S202307061601

样品名称: 管网水
 收样日期: 2023年07月06日
 检测日期: 2023年07月06日
 检测完成日期: 2023年07月10日
 第1页 / 共2页

采样依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.2-2006
 检测方法: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.4、5、6、7、8、10、11、12-2006
 检验标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022
 受检单位: 木栾大道管网水
 受检单位地址: 木栾大道

一、感官及理化检测结果

| 样品标识 | 检测项目 | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|--------|-------|---------|----------------|
| | 色度 (度) | 浑浊度 (NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 游离余氯 (mg/L) |
| 木栾大道 管网水 | 5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | 0.24 |
| 标准限值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≥0.05 |

| 样品标识 | 检测项目 | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 一氯胺 (总氯) (mg/L) | 总硬度 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 铝 (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) |
| 木栾大道 管网水 | 1.17 | 190 | <0.3 | <0.1 | <0.008 | 1.35 |
| 标准限值 | ≤3 | ≤450 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤3 |

河南久陆诚信环境检测有限公司

检测报告

样品受理号: S2023070616
报告编号: S2023070616
报告日期: 2023年07月11日
样品性状: 液体
样品编号: S202307061601

样品名称: 管网水
收样日期: 2023年07月06日
检测日期: 2023年07月06日
检测完成日期: 2023年07月10日
第2页 / 共2页

采样依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.2-2006
检测方法: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.4、5、6、7、8、10、11、12-2006
检验标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022
受检单位: 木栾大道管网水
受检单位地址: 木栾大道

二、微生物检测结果

| 样品标识 | 检测项目 | |
|-------------|------------------|-----------------------|
| | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100 mL) |
| 木栾大道 管网水 | 14 | 未检出 |
| 标准限值 | ≤100 | 不得检出 |

三、结论

本次所测项目指标检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 规定要求。

以下空白



编制人:

尚莹鑫

审核人:

李新霞

签发人:

李纪

日期: 2023年07月11日